
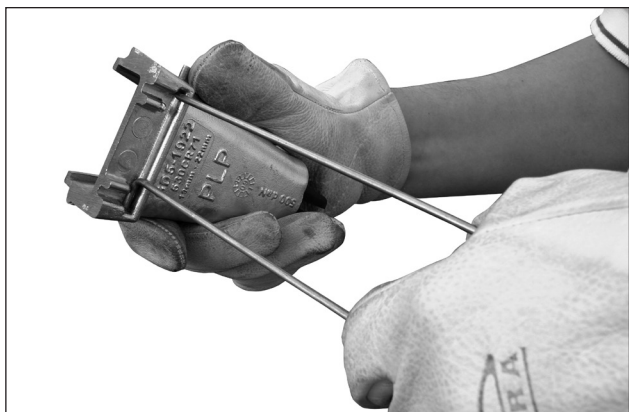


# Grampo de Ancoragem Dielétrica

PARA REDE COMPACTA DE 15 A 35 kV


Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

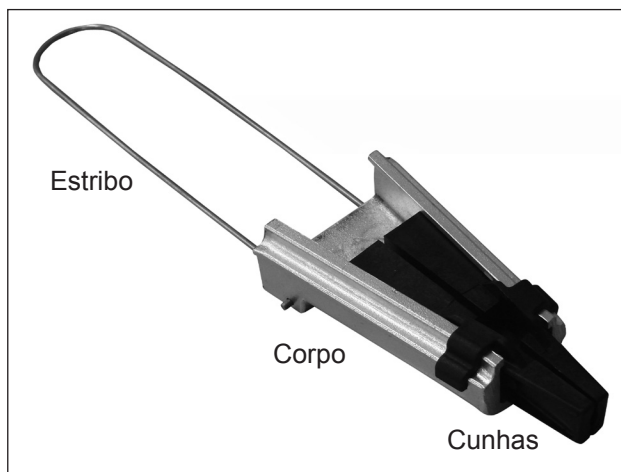

1. Retire o Estribo do corpo do Grampo.



2. Insira o Estribo na Manilha-Sapatilha.

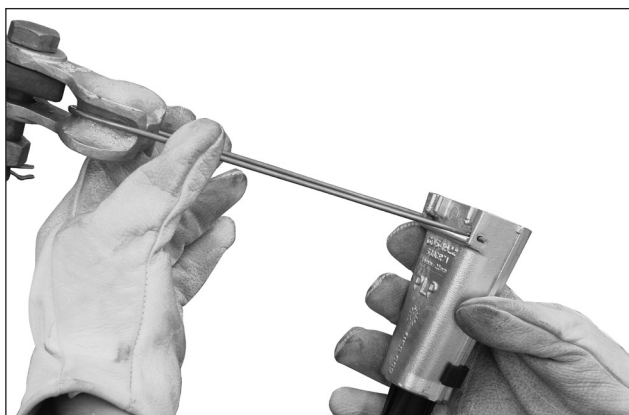

3. Instale novamente o Estribo no corpo do Grampo.




4. Empurre as Cunhas para fora do Grampo e certifique-se que as travas estejam posicionadas conforme mostra a foto.



5. Posicione o cabo entre as Cunhas e empurre-as utilizando os dedos polegares.


**ATENÇÃO:** Evite o contato da saída do cabo com as partes metálicas do Grampo e da Manilha-Sapatilha.

Certifique-se que está usando o cabo conforme a faixa de diâmetros gravada na peça.

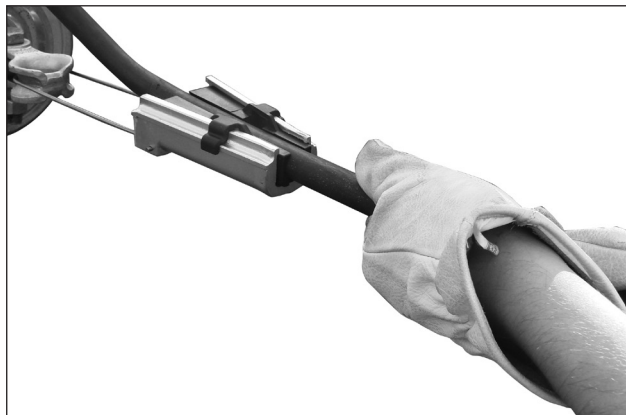

6. Para garantir o agarramento inicial das cunhas no cabo:

- 1) **PUXE FORTEMENTE O CABO UTILIZANDO AS PRÓPRIAS MÃOS.**
- 2) **UM BALANÇO LATERAL NO CABO TAMBÉM GARANTIRÁ O AGARRAMENTO INICIAL.**

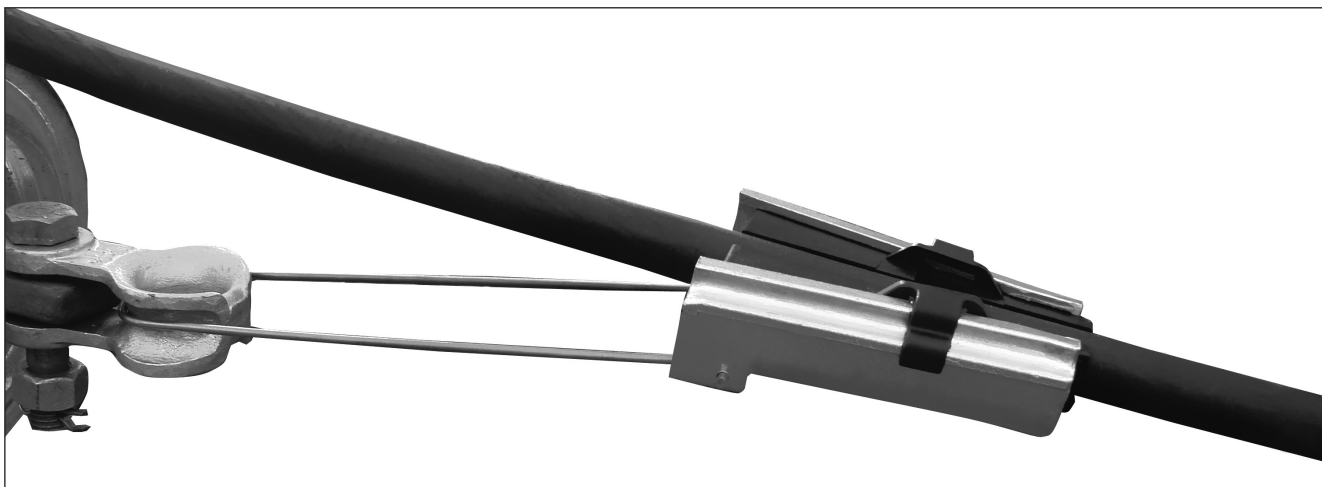

7. Grampo de Ancoragem Dielétrico - GAD completamente instalado.

#### CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual de instalação não foi elaborado para substituir as normas de construção ou de segurança de nenhuma companhia. Ele é fornecido somente para ilustrar um método de instalação que seja seguro para o instalador. O não seguimento deste procedimento poderá resultar em danos corporais.

Quando se realizar trabalhos em áreas de linhas energizadas, deve-se ter muito cuidado para evitar o contato acidental com as mesmas.

Este produto deve ser instalado somente por pessoas devidamente qualificadas, e que estejam completamente familiarizadas com e capacitadas para isto.



**PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.**

Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar (Polvilho) - CEP 07790-260 - Cajamar - SP - Brasil  
Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080 - E-mail: plp@plp.com.br  
www.plp.com.br