


GRAMPO DE SUSPENSÃO - GSE

PARA CABOS MULTIPLEX /PRÉ-REUNIDOS


Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

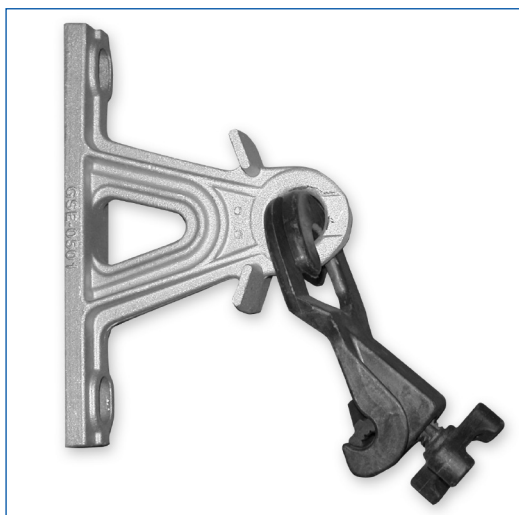


GSE-0501



GSE-0502

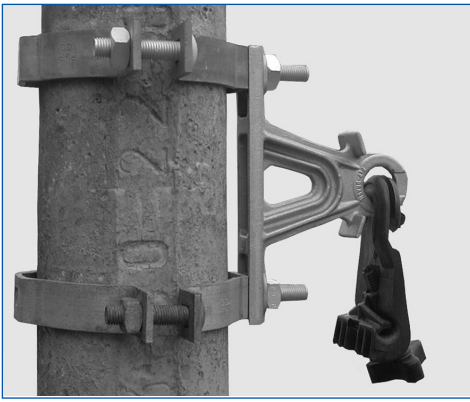

1. Utilizando 2 cintas BAP (não fornecidas) instale o Conjunto GSE no poste.

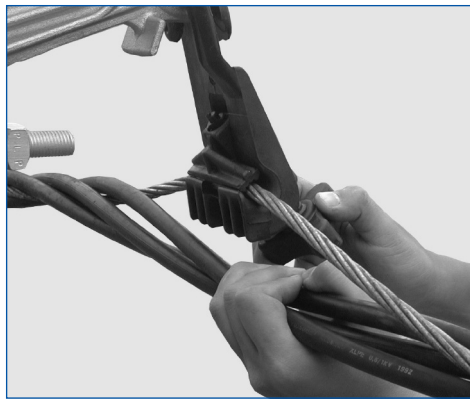

2. Separe o cabo mensageiro do pré-reunido/multiplex e posicione-o sobre berço do Grampo, em seguida aperte a garra até travar.



3. Grampo de Suspensão - GSE totalmente instalado.

CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual de instalação não foi elaborado para substituir as normas de construção ou de segurança de nenhuma companhia. Ele é fornecido somente para ilustrar um método de instalação que seja seguro para o pessoal. O não seguimento deste procedimento poderá resultar em danos corporais.

Quando se realizarem trabalhos em área de linhas energizadas, deve-se ter muito cuidado para evitar o contato acidental com as mesmas.

Para obter um serviço adequado e conseguir o nível necessário de garantia do pessoal, assegure-se de escolher o produto correto antes de sua instalação no campo.

Este produto deve ser instalado somente por pessoas devidamente qualificadas e que estejam completamente familiarizadas e capacitadas para isto.



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar (Póvilho)

CEP 07790-260 - Cajamar - SP - Brasil

Tel. (11) 4448-8000 - E-mail: plp@plp.com.br | www.plp.com.br